

Uusi 20kV-maakaapeli
kuntopolun reunaan

Uusi 20kV-
maakaapeli


Uusi 20kV-maakaapeli
tien reunaan

Alitus

Mustalla katkoviivalla
purettavat ilmajohdot ja
pylväät

753-419-4-1931,
Söderkulla



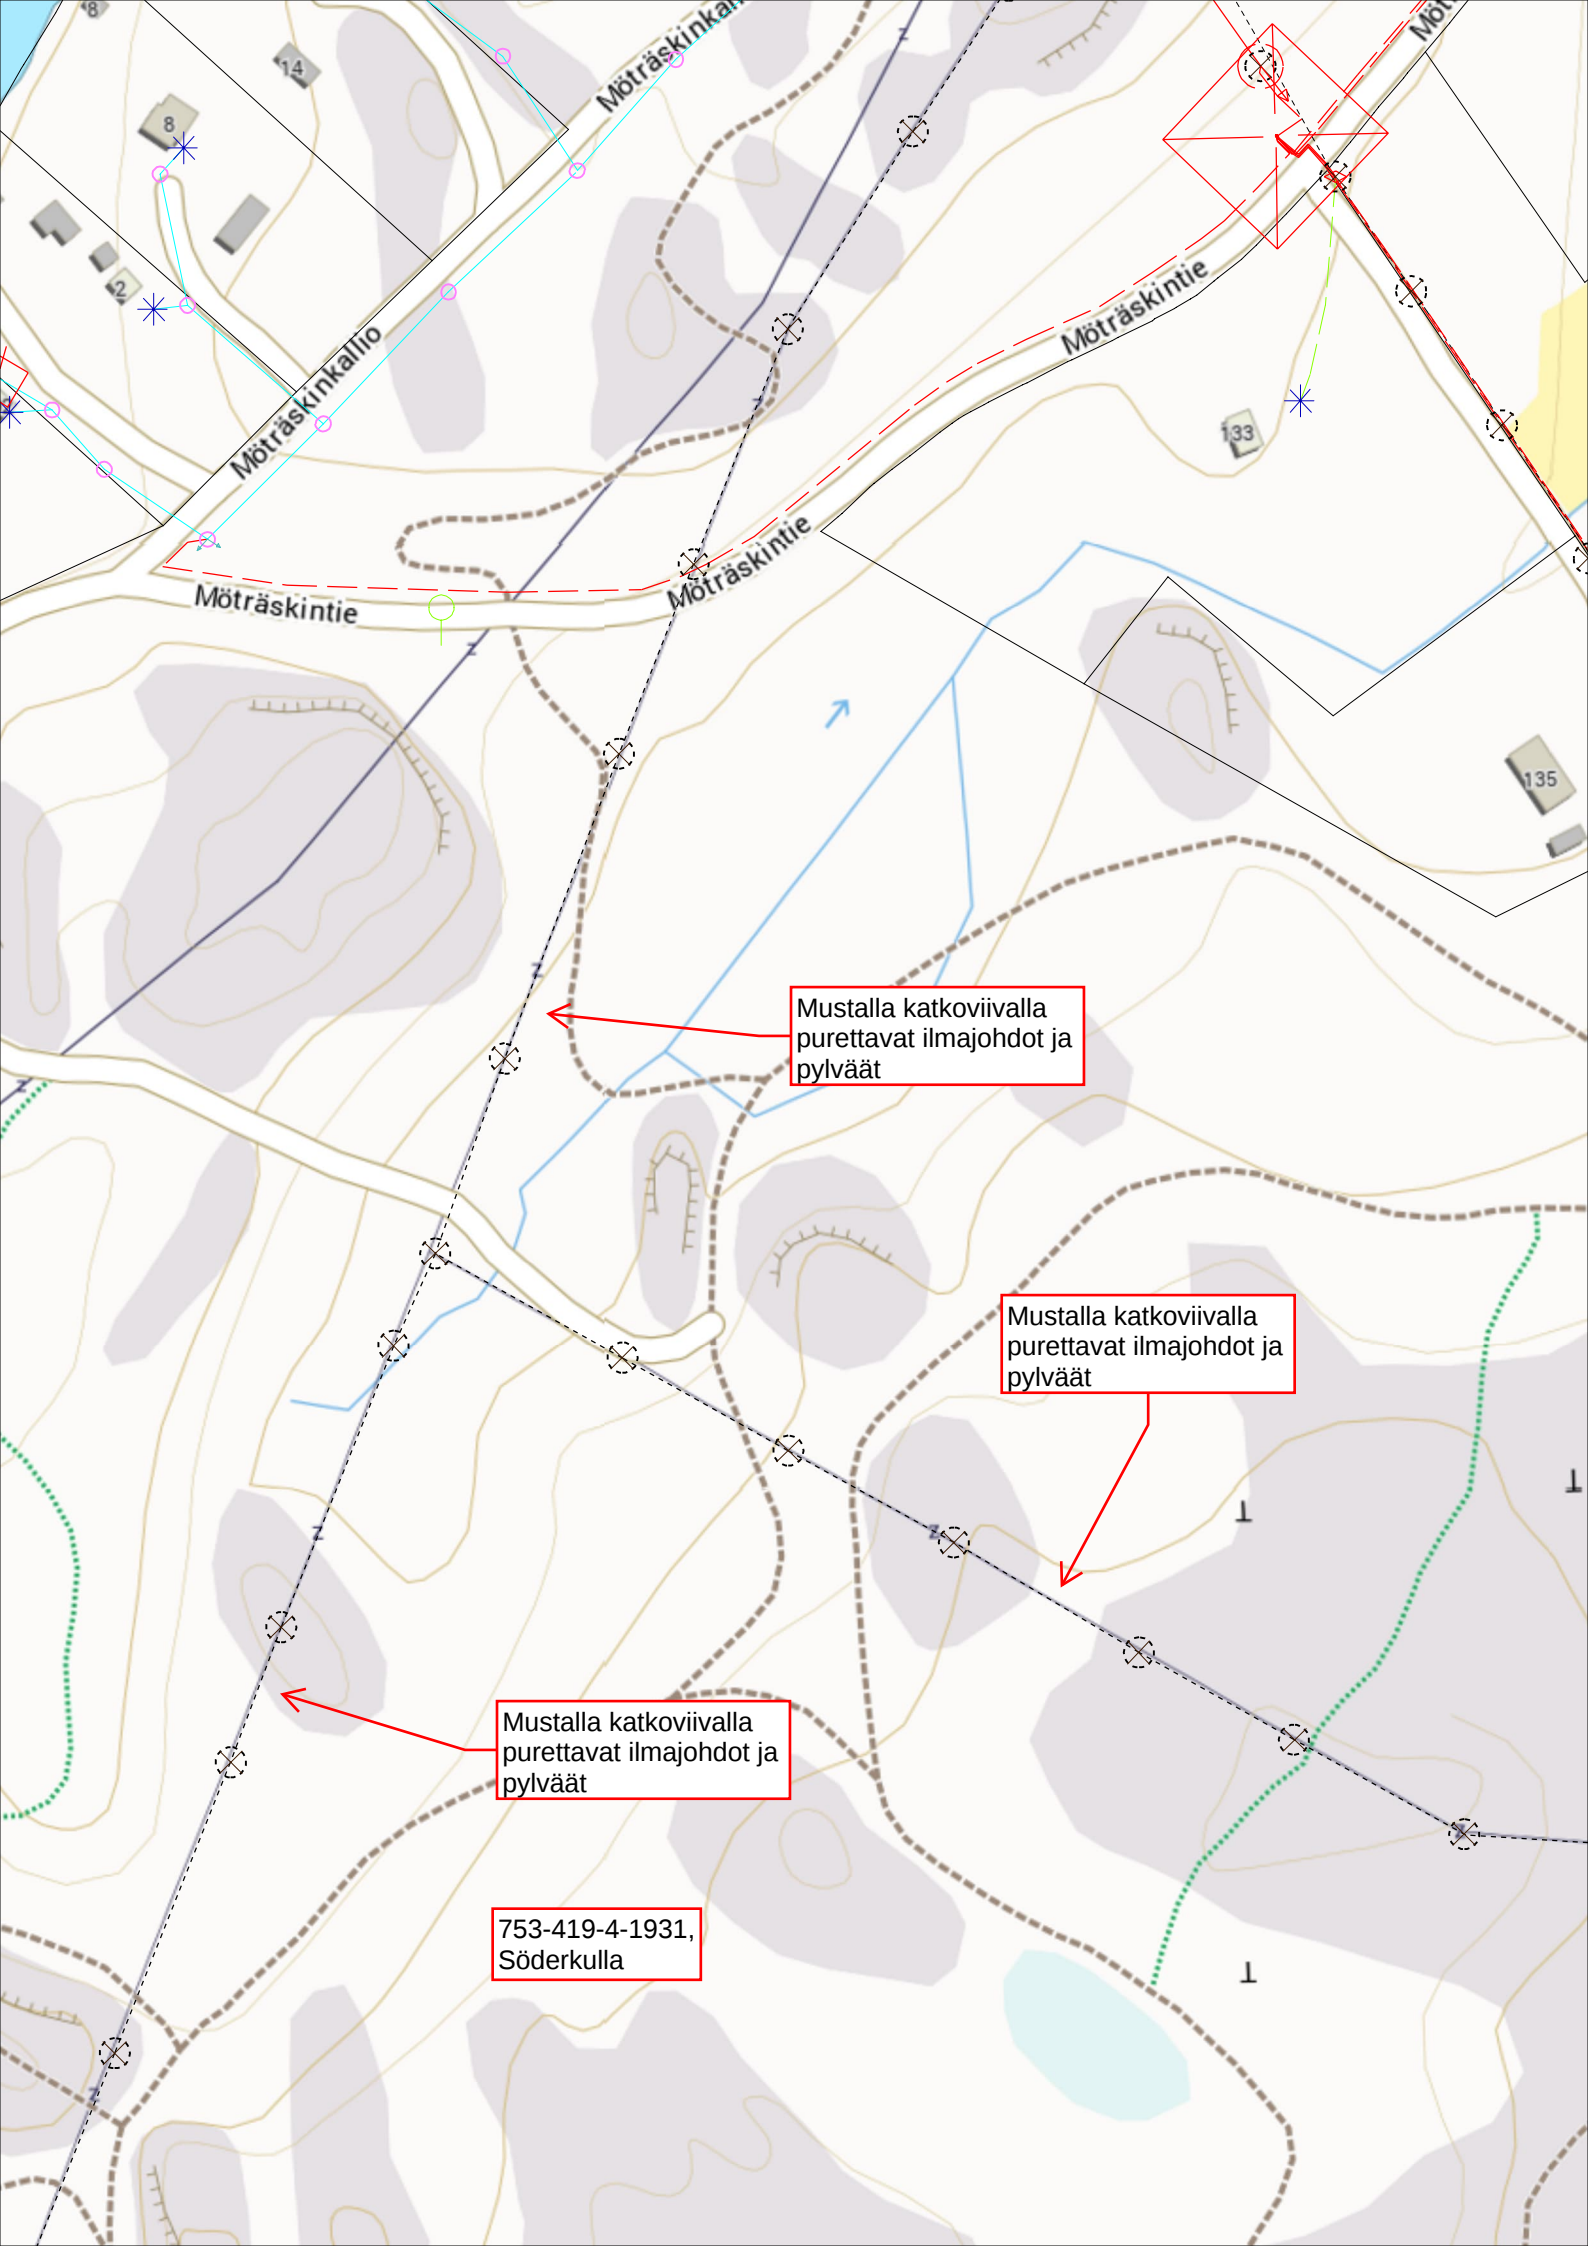

Mustalla katkoviivalla
purettavat ilmajohtot ja
pylväät

Mustalla katkoviivalla
purettavat ilmajohtot ja
pylväät

Mustalla katkoviivalla
purettavat ilmajohtot ja
pylväät

753-419-4-1931,
Söderkulla

753-419-4-1931,
Söderkulla

Uusi 0,4kV-
maakaapeli tyhjän
putkeen. Putki on jo
valmiiksi kaivettu
aiemman työn
yhteydessä.

